


Схема подключения котла к закрытой системе с принудительной циркуляцией теплоносителя

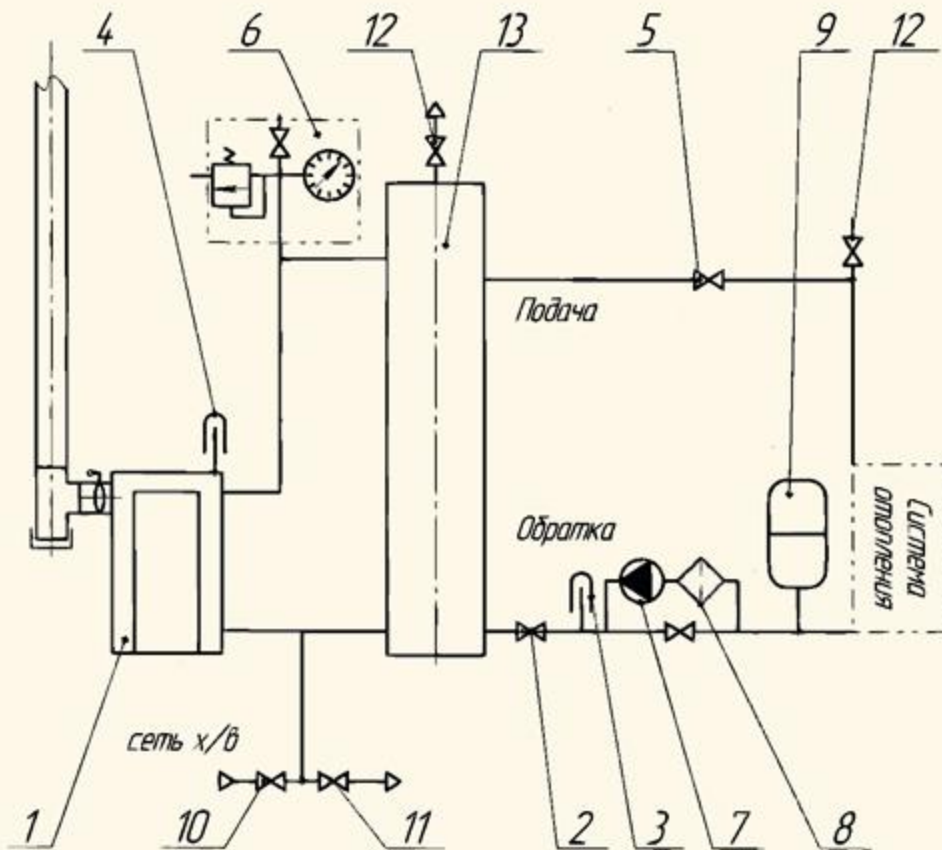

1 котёл, 2 кран обратки, 3 термометр обратки, 4 встроенный термометр  
 5 кран поддачи, 6 группа безопасности 0,25МПа, 7 насос, 8 фильтр, 9 бак  
 расширительный, 10 кран подпитки, 11 кран дренажа, 12 воздушный кран,  
 13 гидроразделитель.